

V Praze dne 12. května 2003

Sportovní střelecký klub
0134 "V Chaloupkách"
Praha

ZNALECKÝ POSUDEK
z oboru balistiky


k bezpečnosti provozu střelnice SSK 0124 "V Chaloupkách"

Střelnice se nachází v Praze 9 - Hloubětíně, v místní části "V Chaloupkách", č. kat. 257/2 a 257/19. Majitelem a provozovatelem střelnice je Sportovní střelecký klub 0134 V Chaloupkách. Podle klasifikace ČSN 39 5401 jde o střelnici kategorie A (venkovní), třídy 1 (veřejná, nekomerční, sportovní), skupiny K (pro kulové zbraně). Střelnice má jedno 50metrové otevřené střeliště.


V minulosti byla střelnice a její bezpečnost několikrát předmětem znaleckého (balistického) posuzování. Od té doby střelnice prošla poměrně rozsáhlou rekonstrukcí, právě ke zvýšení bezpečnosti provozu. Konstrukce bezpečnostních zařízení vyplývá z příloženého plánu a popisu k němu.

Při střelbě z palebné čáry v přístřešku je střelnice absolutně zabezpečená proti úniku přímých střel obvyklé výkonnosti. Bezpečnostní zařízení jsou zároveň provedena tak, aby se minimalizovala možnost eventuálního úniku odražené střely. Pokud by k tomu výjimečně došlo, což je možnost spíše teoretická, účinnost střely nebude dostatečná ke zranění člověka.

Tento posudek jsem podal jako znalec zapsaný v seznamu u Městského soudu v Praze pro obor střelivo a výbušniny, specializace balistika. Znalecký úkon jsem vyznačil v deníku pod č. 159/2003.

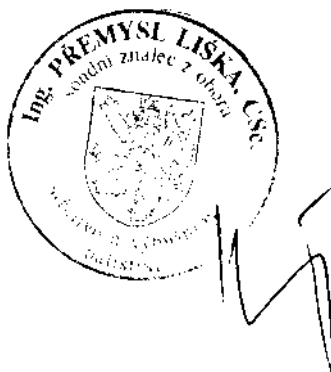

Situační náčrtek střelnice "SSK 0134 v Chaloupkách", dle zák. 119/2002 Sb. §52 odst. 4b

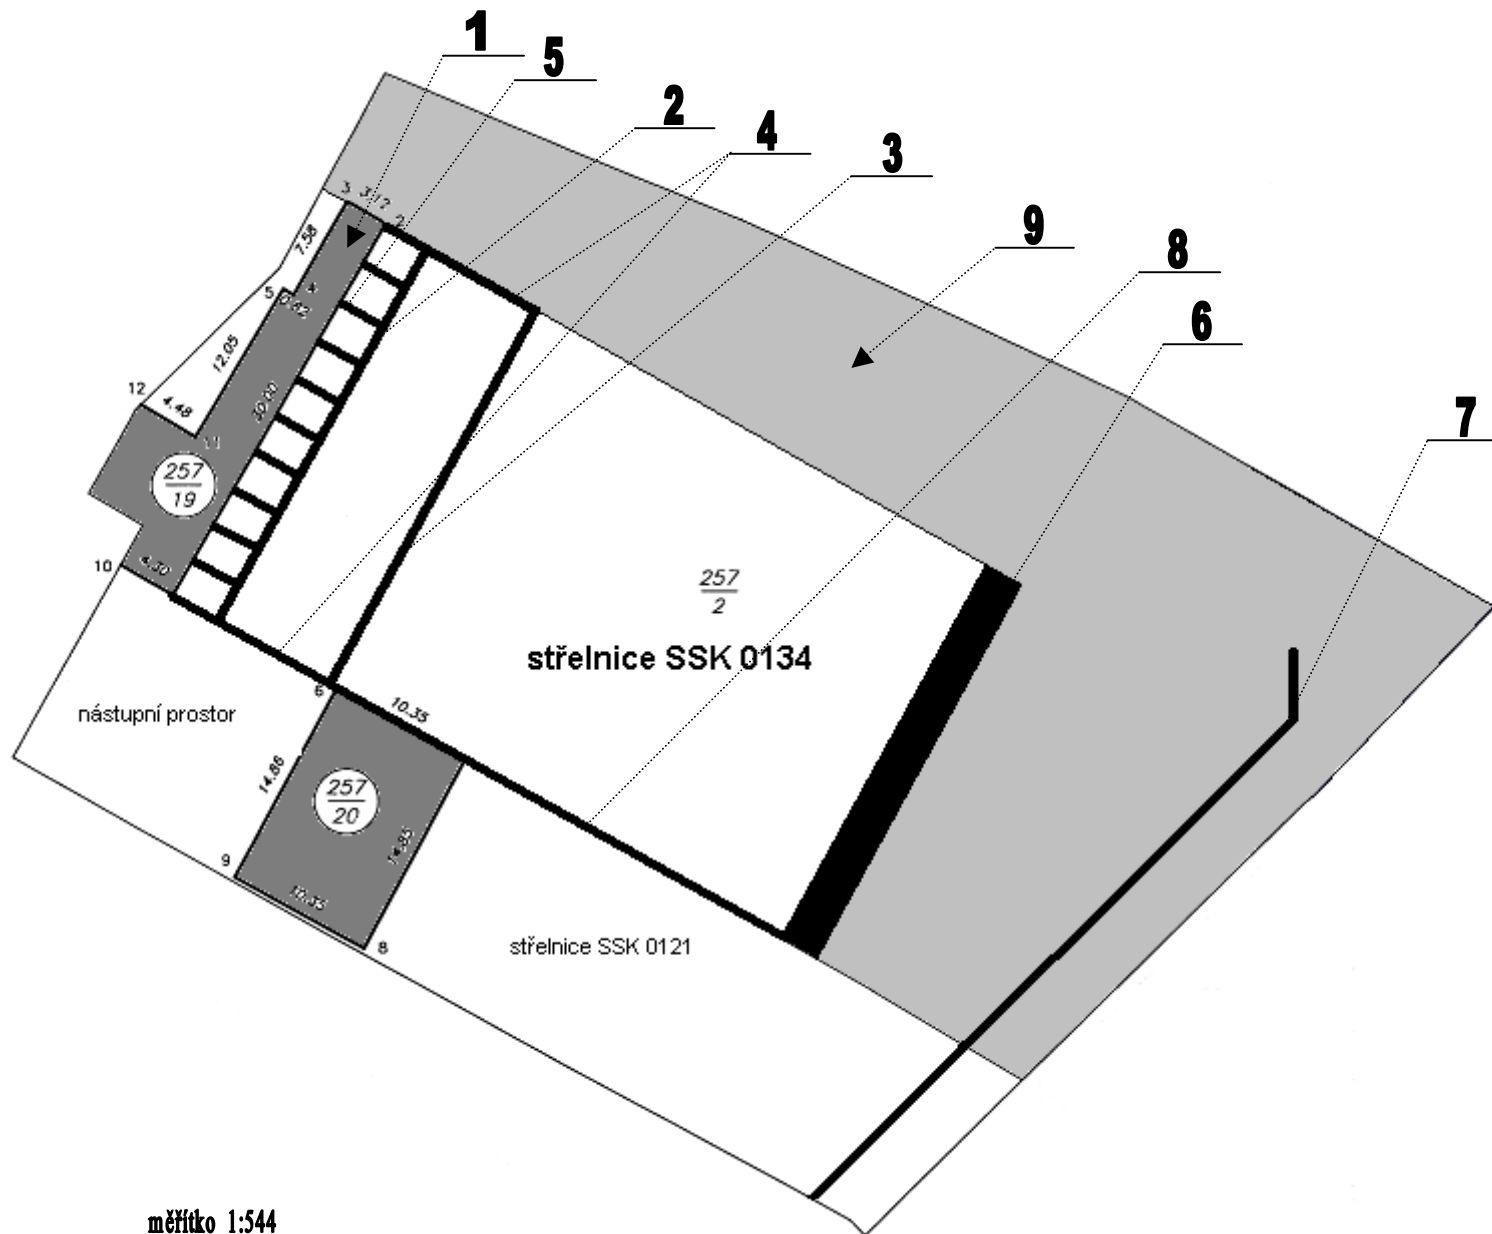

- 1 – zastřešené palebné pozice
- 2 – dřevěná clona od 1,75m do 5m výšky
síla: dřevo 2 x 25mm + plech 1,5mm
vzdálenost od palebných pozic 3,3m
- 3 – dřevěná clona od 1,65m do 5m výšky
síla: dřevo 2 x 25mm + plech 1,5mm
vzdálenost od palebných pozic 12,3m
- 4 – boční dřevěné clony vedoucí od palebných pozic po clonu č.2, zvedající se po úroveň příčných clon
síla: dřevo 2 x 25mm + plech 1,5mm
- 5 – podélné clony oddělující každé dva stavy, vysoké do úrovně podhledu clony č. 1
síla: dřevo 2 x 25mm + plech 1,5mm
- 6 – škvárový val (dopadiště střel)
výška: 1,7m
úhel svahu: cca 60°
na úpatí valu terčové zařízení s terčí ve výšce 65cm, vzdálenost od palebných pozic 50m
- 7 – dřevěná stěna vysoká 4,5 – 6m dle svahových poměrů (horní zakončení v rovině vodorovné, cca 12m nad úrovní plochy střelnice)
síla: dřevo 2 x 25mm (1 x 50mm)
- 8 – dřevěná stěna oddělující obě střelnice
síla: dřevo 2 x 50mm
výška: 2m
- 9 – přírodní svah, zvedající se do výše cca 10m nad úroveň plochy střelnice